

EBN853 (Contrac)

Силовой полупроводниковый привод



Для непрерывного управления приводами Contrac RHD(E) ... и RSD(E) ...

Микропроцессорный силовой электронный блок, работающий по принципу преобразователя частоты

Питание 115 В AC или 230 В AC

Стандартный сигнальный интерфейс (0/4 ... 20 mA / 24 V)

Цифровая связь через порт RS232 и по протоколу HART

PROFIBUS DP

Дополнительные функции, например, регулятор процессов, компьютер техобслуживания, программируемая характеристика

Полевой корпус со степенью защиты IP 66

Переменные моменты и скорости вращения

Непрерывное позиционирование

Простой монтаж и ввод в эксплуатацию

Простая настройка и конфигурация через графический интерфейс

Высокий порог чувствительности

Стабильность при малом времени позиционирования

1 Общее описание

1.1 Краткое описание

Силовой электронный блок Contrac содержит преобразователь частоты для управления двигателем, двоичные, а также аналоговые входы и выходы и интерфейсы связи. Этот силовой электронный блок является элементом, соединяющим систему регулирования и привод.

С помощью непрерывного позиционирования силовой электронный блок плавно изменяет крутящий момент двигателя, чтобы компенсировать разницу усилий между регулирующим приводом и арматурой. Высокий порог чувствительности и точность позиционирования в сочетании с минимальным временем позиционирования обеспечивают превосходное качество регулирования и длительный срок службы.

1.2 Эксплуатационная философия

Привод непрерывно отслеживает сигнал заданного значения. При этом двигатель постоянно находится под напряжением (режим работы S9 – 100 % с устойчивостью к блокировке согласно IEC 60034-1 / EN 60034-1), плавно повышая или понижая крутящий момент пропорционально сигналу ΔY (разница между заданным значением Y и перестановочным сигналом Y) на электронном блоке.

Несмотря на это, привод не демонстрирует температурозависимого ухудшения характеристик; т.е. отсутствуют какие-либо ограничения даже в условиях максимально допустимой температуры окружающей среды. В отрегулированном состоянии приводное усилие и усилие процесса взаимно уравновешены, и привод удерживает исполнительный элемент в требуемом положении.

Классификация привода Contrac «S9 – 100% устойчивый к блокировке» в соответствии с IEC 60034-1 / EN 60034-1 превосходит требования к самому высокому классу, намного превосходя класс «непрерывная модуляция класса D» в соответствии с EN 15714-2.

Широкомасштабные возможности оптимизации процесса возможны благодаря высокоточному и высокодинамичному режиму функционирования от Contrac.

1.3 Силовой электронный блок

Имеются силовые электронные блоки для установки в полевых условиях, удаленно на стойке или встроенные в устройство (самый маленький тип привода).

Помимо соединительных клемм, в электронном блоке имеются микропроцессор, преобразователь частоты для управления двигателем, аналоговые, а также двоичные входы и выходы, интерфейсы связи PROFIBUS или HART, сервисно-эксплуатационная панель и разъем для подключения ПК.

Независимо от мощности двигателя привода все силовые электронные блоки питаются от сети 1~ AC 230 В или 115 В (50 или 60 Гц).

Сервисно-эксплуатационная панель позволяет произвести настройку конечных положений, а также настройку направления вращения привода. Кроме того, с помощью LED отображается информация о статусе. Движение привода с помощью кнопок возможно таким же образом, как настройка режима работы(автоматический, Out of Service).

1.4 Аналоговое управление

При аналоговом управлении выполняется установка заданного значения из системы управления с помощью значения тока 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА. Возможен контроль сигнала. Если сигнал выходит за предварительно определенные границы, то привод переходит в настроенный безопасный режим (например «Блокировка последнего положения» или «Перемещение в безопасное положение»).

Позиционная обратная связь выполняется таким же образом с помощью сигнала обратной связи 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА.

В дополнение к аналоговым сигналам имеется 3 двоичных входа и 3 двоичных выхода.

При управлении с двоичным входом он имеет приоритет перед сигналом заданного значения (вручную перед автоматикой).

Возможны следующие конфигурации двоичного входа:

Конфигурация	Двоичный вход 1	Двоичный вход 2	Двоичный вход 3
Выкл	Не используется	Не используется	Не используется
Ручные манипуляции	Переключение вручную/автоматически	Команда на переход в положение ОТКР	Команда на переход в положение ЗАКР
Быстрое перемещение	Переключение в режим быстрого перемещения/автоматический режим	Команда на быстрое движение в положение ОТКР	Команда на быстрое движение в положение ЗАКР
Ступенчатый регулятор	Управление ступенчатым регулятором ВКЛ/ Выкл	Импульсы ступенчатого регулятора в положение ОТКР	Импульсы ступенчатого регулятора в положение ЗАКР

Функция двоичного выхода свободно выбирается для каждого выхода. Имеются следующие функции:

Функция	Описание
Готов к работе	Сигнализация о состоянии устройства
Конечное положение сигнала 0%	Привод достиг положения 0%
Конечное положение сигнала 100%	Привод достиг положения 100%
Повышающийся сигнал предельного значения 1	При растущем уровне сигнала, привод достиг определенной позиции, выступающей в качестве предельного значения 1
Поникающийся сигнал предельного значения 1	При поникающем сигнале, привод достиг определенной позиции, выступающей в качестве предельного значения 1
Повышающийся сигнал предельного значения 2	При растущем уровне сигнала, привод достиг определенной позиции, выступающей в качестве предельного значения 2
Поникающийся сигнал предельного значения 2	При поникающем сигнале, привод достиг определенной позиции, выступающей в качестве предельного значения 2
Общая неисправность	Функция привода не обеспечена. Привод больше не доступен.
Общая сигнализация	Параметры периферии Contrac приняли значения, которые в скором времени вероятно выйдут из строя. Привод остается доступным.
Локальное управление	Привод управляется с помощью местного управления (ISF)
Управление быстрым перемещением + направление	Привод перемещается со скоростью быстрого перемещения в + положение (только в версии с 2 двигателями)
Управление быстрым перемещением - Направление	Привод перемещается со скоростью быстрого перемещения в - положение (только в версии с 2 двигателями)

1.5 Ступенчатый регулятор

В режиме «Работа по команде ступенчатого регулятора» импульсы поступающие на двоичные входы BE2 и BE3 сохраняются во внутренней памяти. На основе импульсов память генерирует «искусственное» внутреннее заданное значение, которое затем использует привод.

Данная процедура позволяет использовать тот же оберегающий арматуру и привод режим эксплуатации, как в аналоговом управлении.

1.6 Режим быстрого перемещения

В данном режиме эксплуатации привод будет эксплуатироваться точно также, как в аналоговом управлении. При управлении двоичным входом 2 или 3 привод перемещается с двойной номинальной скоростью позиционирования на середине момента в соответствующем направлении. Незадолго до касания конечного положения, он автоматически переключается в прежнее состояние на установленную скорость и осуществляет оставшийся рабочий ход на этой скорости.

1.7 Скорость

Приводы Contrac позволяют устанавливать скорость непрерывно, независимо от заданного момента или установленной силы, по разному для обоих направлений.

Помимо этого, характеристика скорости может быть настроена тремя различными скоростями в одном направлении.

Скорость позиционирования плавно адаптируется к скорости изменения заданного значения. Благодаря этому обеспечивается высоко динамичная и чрезвычайно точная регулировка. Для сохранения арматуры привод автоматически сокращает скорость перед достижением конечного положения.

1.8 Крутящий момент / Усилие

Возможности настройки для крутящего момента или регулировочного усилия сравнимы с настройкой скорости. Имеется 50 %, 75 % и 100 % номинального значения. В соответствии с выбором изменяется силовой электронный блок управления двигателем.

1.9 Контроль заданного значения

Заданное значение может контролироваться на выдерживание регулируемых предельных значений. Если заданное значение переходит верхнее предельное значение или если заданное значение не доходит до нижнего предельного значения, то привод переходит в предварительно определенный безопасный режим. В качестве безопасного режима имеются «Блокировка текущей позиции» и «Переход в предварительно определенное безопасное положение».

1.10 Условия окружающей среды

Температура

Длительность включения не приводит к ухудшению характеристик, т.е. даже при максимально допустимой температуре окружающей среды привод сохраняет высочайшую точность регулирований и динамики при 100 % длительности включения.

Антикоррозийная защита

Приводы и силовые электронные блоки спроектированы для эксплуатации в неблагоприятных условиях. Они соответствуют требованию категории коррозийности C5-I (очень сильное - промышленность) по защите от коррозии на внешней поверхности в соответствии с DIN EN 15714 (электрические приводы для промышленных арматур – базовые требования), а также EN ISO 12944-2:1998 (материалы покрытия- классификация условий окружающей среды). Электронные блоки на стойке-шкафу соответствуют категории C1 (слабая) в соответствии с EN ISO 12944-2:1998 (материалы покрытия- классификация условий окружающей среды).

Срок службы

Приводы и силовые электронные блоки Contrac превышают требования к сроку службы самого высокого класса, класса D, «непрерывная модуляция», DIN EN 15714 (электрические приводы для промышленных арматур – базовые требования). При «нормальной» нагрузке техобслуживание приводов не требуется в течение 10 лет.

1.11 Связь

Для цифровой связи имеются такие типы связи как PROFIBUS DP, PROFIBUS DP/V1 или HART.

PROFIBUS

PROFIBUS DP является международным, открытым стандартом полевой шины, который стандартизируется нормой для полевых шин EN 50 170.

Ведущее устройство циклически считывает данные со входа подчиненного устройства и циклически записывает данные с выходов на подчиненные устройства.

Помимо данной циклической передачи данных образа процесса (например заданное значение и фактическое значение), имеются продуктивные функции для диагностики и ввода в эксплуатацию.

Помимо этого, DP/V1 предоставляет ациклический обмен данными, например, для конфигурации подчиненных устройств.

Совокупный обмен данными контролируется функцией контроля на стороне ведущего и подчиненного устройств.

Приводы Contrac имеют, помимо передачи данных PROFIBUS, два настраиваемых двоичных выхода, чтобы, например, сообщить о достижении конечного положения.

Два настраиваемых двоичных выхода могут быть использованы независимо от связи по шине.

HART

Contrac дополнительно предлагает связь HART для конфигурации и параметризации в текущем режиме.

Связь HART FSK позволяет одновременно осуществлять аналоговую передачу заданного значения и цифровую связь без дополнительной установки. Сигнал HART модулируется в сигнал заданного значения 4 ... 20 mA.

Протокол HART работает с техникой частотной манипуляции (FSK), основанной на стандарте связи Bell 202.

DTM

DTM (Device Type Manager) для привода Contrac базируется на технологии FDT / DTM (FDT 1.2 / 1.2.1) и может на выбор интегрироваться в систему управления или загружаться в ПК с DAT200 Asset Vision Basic. При вводе в эксплуатацию, во время работы и при выполнении сервисного обслуживания можно при помощи одного и того же графического интерфейса следить за прибором, выполнять его настройку и считывать данные. Связь основывается на протоколе HART или на связи PROFIBUS. Считывание данных с прибора не влияет на текущий процесс. Вновь назначенные параметры после загрузки в устройство сохраняются в его памяти с защитой от стирания в случае отказа сети и сразу становятся активными.

EDD

EDD (Electronic Device Description) предоставляет, аналогично DTM, возможность конфигурации и параметрирования устройства через связь HART с помощью переносного терминала или встроенного в систему EDD.

2 Технические характеристики

2.1 Общие характеристики

Силовой электронный блок EBN853 (Contrac)	
Степень защиты	IP 66 в соответствии с IEC 60529 / EN 60529 NEMA 4X согл. CAN/CSA22.2 No. 94
Влажность	≤ 95% в среднегодовом показателе; конденсация недопустима
Температура окружающей среды	-25 ... 55 °C (-15 ... 130 °F)
Температура транспортировки и хранения	-25 ... 70 °C (-15 ... 160 °F)
Температура длительного хранения	-25 ... 40 °C (-15 ... 105 °F)
Монтажное положение	на вертикальной монтажной панели; кабельные сальники сбоку, слева
Покрытие	Двойной слой эпоксидного лака (RAL 9005, черный)
Соединительные кабели между приводом и электронным блоком	Максимальная длина кабеля между приводом и электронным блоком: 100 м (328 футов). Во взрывозащищенных приводах (RSDE ... / RHDE ...) клеммное соединение. Опционально - отдельный комплект кабелей заданной длины
Масса	11 кг (24 lbs)

2.2 Питание

Напряжение питания (стандартные приводы)	115 В AC (94 ... 130 В) или 230 В AC (190 ... 260 В); 47,5 ... 63 Гц; 1-фазн.			
Напряжение питания (взрывозащищенные приводы)	115 В AC (94 ... 127 В) или 230 В AC (190 ... 253 В); 47,5 ... 63 Гц; 1-фазн.			
Ток, потребляемый электронным блоком [A] (AC 115 В / AC 230 В)	RHD(E)250-10 RHD(E)500-10 RHD(E)800-10 RHD(E)1250-12 RHD(E)2500-25 RHD(E)4000-40 RHD(E)8000-80 RSD(E)10-5,0 RSD(E)10-10,0 RSD(E)20-5,0 RSD(E)20-7,5 RSD(E)50-3,0 RSD100-1,5 RSD200-0,7	I_{max} при 115 В 1,8 А 2,2 А 5,0 А 5,0 А 5,0 А 5,8 А 5,0 А 2,2 А 3,6 А 3,6 А 4,8 А 5,0 А 5,0 А 5,0 А	I_{max} при 230 В 0,9 А 1,1 А 2,5 А 2,5 А 2,5 А 2,7 А 2,5 А 1,1 А 1,8 А 1,8 А 2,4 А 2,5 А 2,5 А 2,5 А	$I_{поз.}$ (115 В + 230 В) прибл. 40 ... 50 % от I_{max}
Внешний предохранитель	16 А; инерц.			

2.3 Сечение кабелей

EBN853

Винтовые зажимы			
Сечение провода	Двигатель / тормоз	жесткий: гибкий:	0,2 ... 6 мм ² (24 ... 10 AWG) 0,2 ... 4 мм ² (24 ... 12 AWG)
	Сеть	жесткая: гибкая:	0,5 ... 6 мм ² (20 ... 10 AWG) 0,5 ... 4 мм ² (20 ... 12 AWG)
	Сигналы	жесткие: гибкие:	0,5 ... 4 мм ² (20 ... 12 AWG) 0,5 ... 2,5 мм ² (20 ... 14 AWG)

2.4 Соединительная резьба для кабельного сальника, устанавливаемого заказчиком

Резьбовое отверстие	дополнительные адаптеры*	
M20 x 1,5 (2 x)	PG 16 (2 x)	NPT 1/2" (2 x)
M25 x 1,5 (1 x)	PG 21 (1 x)	NPT 3/4" (1 x)

* Адаптер для резьбы PG или NPT только в специальном заказе

3 Связь

3.1 Стандартная связь

Аналоговый вход	0 / 4 ... 20 мА; внутреннее сопротивление нагрузки EBN853, EBS852, 300 Ω
Аналоговый выход	0 / 4 ... 20 мА, гальванически разделенный, макс. полное сопротивление нагрузки 500 Ω
3 двоичных входа, ВЕ 1 ... ВЕ 3	Цифровой 0: -3 ... 5 В или разомкнут, гальванически развязанный Цифровой 1: 12 ... 35 В, гальванически развязанный
3 двоичных выхода, ВА 1 ... ВА 3	Беспотенциальный релейный контакт, макс. 60 В, 150 мА
Цифровая связь	RS232 для ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания, опция - FSK / HART® или PROFIBUS DP
Стандартные настройки	см. главу 3.3.1 «Стандартная конфигурация», стр. 8.
Выход напряжения U _V	24 В, 15 мА, гальванически развязанный для опроса внешних контактов или аналогичных функций
Подключение передатчика (дополнительно)	Питание 2-проводного измерительного преобразователя при работе с приводами Contrac с включенной функцией регулятора процесса
Специальные настройки	см. техпаспорт 10/68-2.40 или по запросу

3.2 Связь PROFIBUS DP

№ PNO ID	0x9655 приводы со связью типа DP/V0 (циклический обмен данными) 0x09EC приводы со связью типа DP/V1 (циклический и ациклический обмен данными)
Протокол обмена данными	PROFIBUS PA Profil V3.0 Class B по стандарту IEC 50170 / EN 50170 (DIN 19245)
Шинный кабель	Витой, экранированный медный провод стандарта IEC 50170 / EN 50170
Интерфейс	EIA-485 (RS485) по стандарту IEC 50170 / EN 50170
Допустимая скорость передачи	- 93,75 кбит/с - 187,5 кбит/с - 500 кбит/с - 1500 кбит/с Автоматическое распознавание скорости передачи
Шинный адрес	0 ... 126, адрес по умолчанию 126 Поддерживается служба Set Slave Address
Заглушка шины	Подключаемая активная заглушка шины. Питание от силового электронного блока
Типы блоков	1 AO Function Block 1 Transducer Block 1 Physical Block
Fail Safe	Поддерживается функция Fail Save. Функции доступные при отказе связи по шине -блокировка последнего положения -перемещение в безопасное положение -регулирование с использованием последнего действительного заданного значения Настраиваемая задержка.
Модули для циклической связи	Имеются 8 стандартизованных модулей и 3 специальный модуля по спецификации изготовителя.* SP (Short) SP (Long) RCAS_IN+RCAS_OUT SP+READBACK+POS_D SP+CHECKBACK SP+READBACK+POS_D+CHECKBACK RCAS_IN+RCAS_OUT+CHECKBACK SP+RCAS_IN+READBACK+RCAS_OUT+POS_D+CHECKBACK STANDARD SP+RB+MESSING SP+RB+ENL_DIAG
Ациклическая связь	Возможность полноценной настройки и конфигурации через Master Class 2 и DTM
Стандартные настройки	См. главу 3.2 Связь PROFIBUS DP, страница 7
Двоичные выходы, ВА 1 и ВА 2	В дополнение к связи по шине Profibus имеются 2 двоичных выхода. Беспотенциальный релейный контакт, макс. 60 В, 150 мА Стандартная настройка: ВА 1 сигнализация конечного положения 0% ВА 2 сигнализация конечного положения 100 %
Специальные настройки	см. техпаспорт 10/68-2.40 или по запросу

*Полное описание коммуникационных модулей приведено в инструкции по настройке и конфигурации 45/68-10

3.3 Состояние при поставке

3.3.1 Стандартная конфигурация

Параметр	Настройка
Выбор функции:	Позиционер, параметр: заданное значение
Функция заданного значения:	Аналоговое заданное значение
Диапазон заданного значения:	4 ... 20 мА
Характеристика заданного значения:	Линейная; заданное значение = значение положения
Диапазон фактического значения:	4 ... 20 мА
Номинальный крутящий момент / номинальное перестановочное усилие в направлении +/- :	100 %
Скорость движения в автоматическом режиме в направлении +/-:	100 %
Реакция в конечном положении 0 % / 100 %:	Обеспечение герметичности с номинальным моментом вращения / номинальным перестановочным усилием
Двоичные входы:	ВЕ 1 ручное / автоматическое переключение; ВЕ 2 / ВЕ 3 команда на движение +/-
Двоичные выходы:	ВА 1 готовность к работе / сообщение о неисправности, ВА 2/3 сигнализация конечного положения 0% / 100%
Функция трогания:	Деактивирована
Функция герметичного закрытия:	Деактивирована
Контроль цепи управления:	Деактивирован
Контроль заданного значения:	Деактивирован
Сообщение о неисправностях через фактическое значение:	Деактивировано
Реакция после возобновления питания:	Переключение в автоматический режим
Рабочий диапазон привода:	Не задан

3.3.2 Связь PROFIBUS DP

Параметр	Настройка
Выбор функции:	Позиционер, параметр: заданное значение
Функция заданного значения:	Цифровой
Диапазон заданного значения:	4 ... 20 мА
Характеристика заданного значения:	Линейная; заданное значение = значение положения
Диапазон фактического значения:	Цифровой
Номинальный крутящий момент / номинальное перестановочное усилие в направлении +/- :	100 %
Скорость движения в автоматическом режиме в направлении +/-:	100 %
Реакция в конечном положении 0 % / 100 %:	Обеспечение герметичности с номинальным моментом вращения / номинальным перестановочным усилием
Двоичные выходы:	ВА 1/2 сигнализация конечного положения 0% / 100%
Функция трогания:	Деактивировано
Функция герметичного закрытия:	Деактивировано
Контроль цепи управления:	Деактивировано
Контроль обмена данными:	PROFIBUS DP / V0: Активирован Блокировка последнего положения PROFIBUS DP / V1: Активирована По истечении времени задержки (стандартная настройка 5 с) Блокировка последнего положения
	Деактивировано
Сообщение о неисправностях через фактическое значение:	Переключение в автоматический режим
Реакция после возобновления питания:	Не задана

4 Электрические соединения

4.1 Аналоговый / двоичный



Важно

Электрическое подключение производится посредством комбинированного штекера на приводе и к винтовым клеммам на электронном блоке.

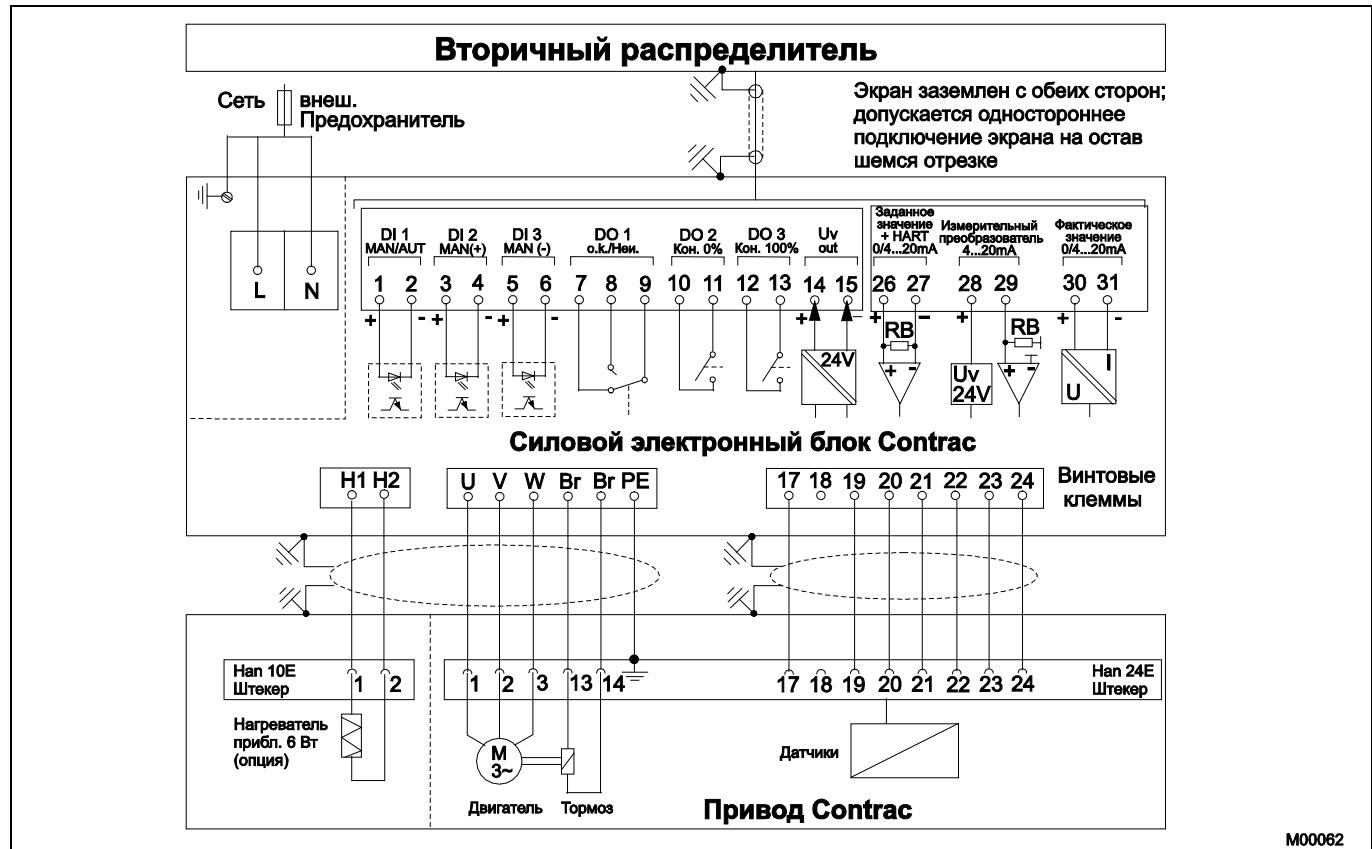


Рис. 1: электрическое подключение: стандартно аналоговое / двоичное

4.2 PROFIBUS DP

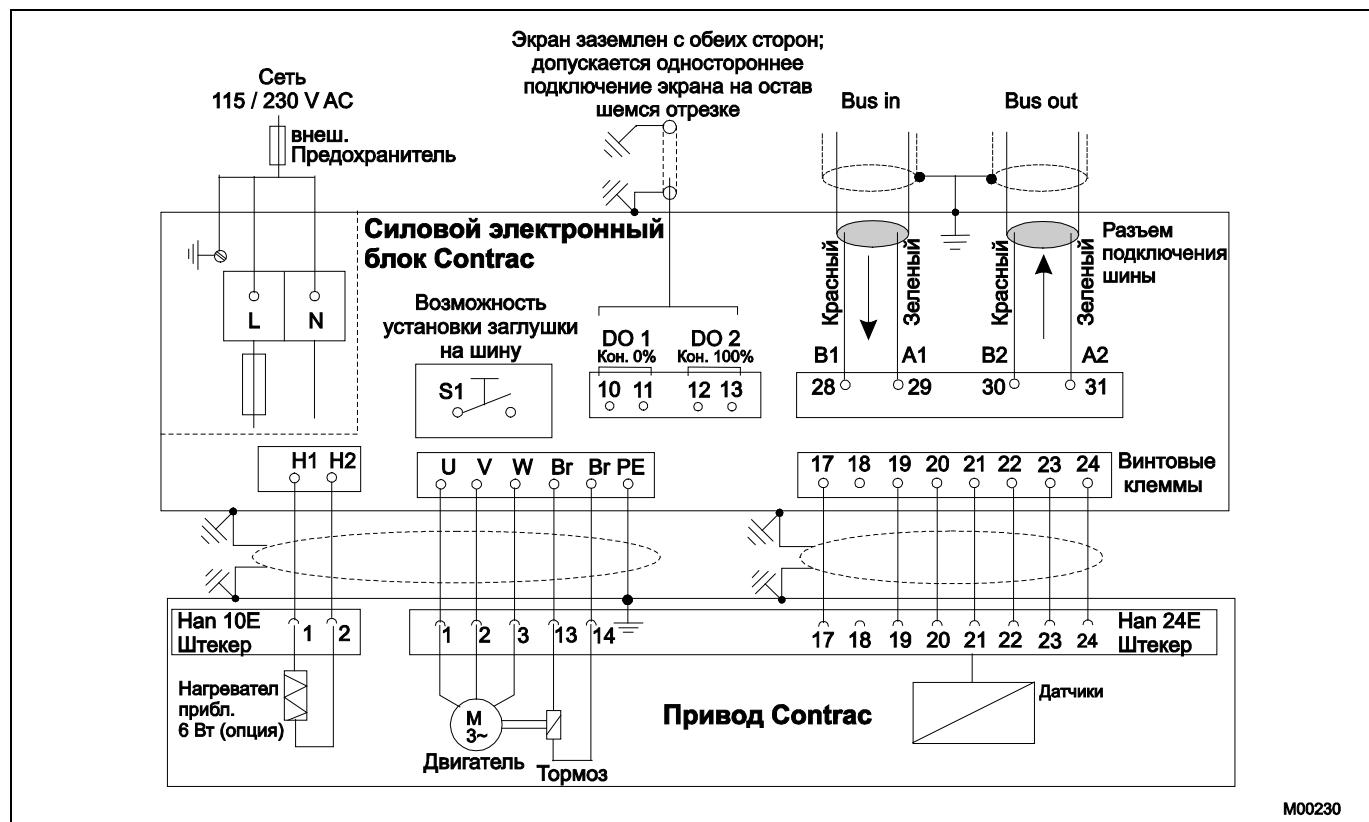


Рис. 2: электрическое подключение: опция PROFIBUS DP

4.3 Взрывозащищенные приводы; аналоговый / двоичный



Важно

Электрическое подключение производится к винтовым клеммам на приводе и электронном блоке.



Рис. 3: электрическое подключение: взрывозащищенный привод аналоговый / двоичный



Важно

*В случае отдельного питания для нагревателя необходимо защитить нагреватель среднеинерционным предохранителем от 2 до 6 А (например, Neozed D01CE14).



Информация по комплекту кабелей для приводов во взрывозащищенном исполнении

Для электрического соединения электронного блока Contrac и регулирующего привода Contrac можно использовать специальный комплект кабелей (код для заказа 695). Этот комплект не сертифицирован для эксплуатации на взрывоопасном участке и поэтому требует дополнительной проверки на предмет соответствия правилам техники безопасности в рамках всей системы. Проверка производится монтажной или эксплуатирующей организацией.

Если вышеописанный комплект кабелей удовлетворяет не всем требованиям техники безопасности, используйте более подходящий монтажный материал.

При использовании указанного кабеля подключения двигателя экран должен быть подсоединен с обеих сторон и подключен к защитному проводу.

4.4 Взрывозащищенные приводы; PROFIBUS DP

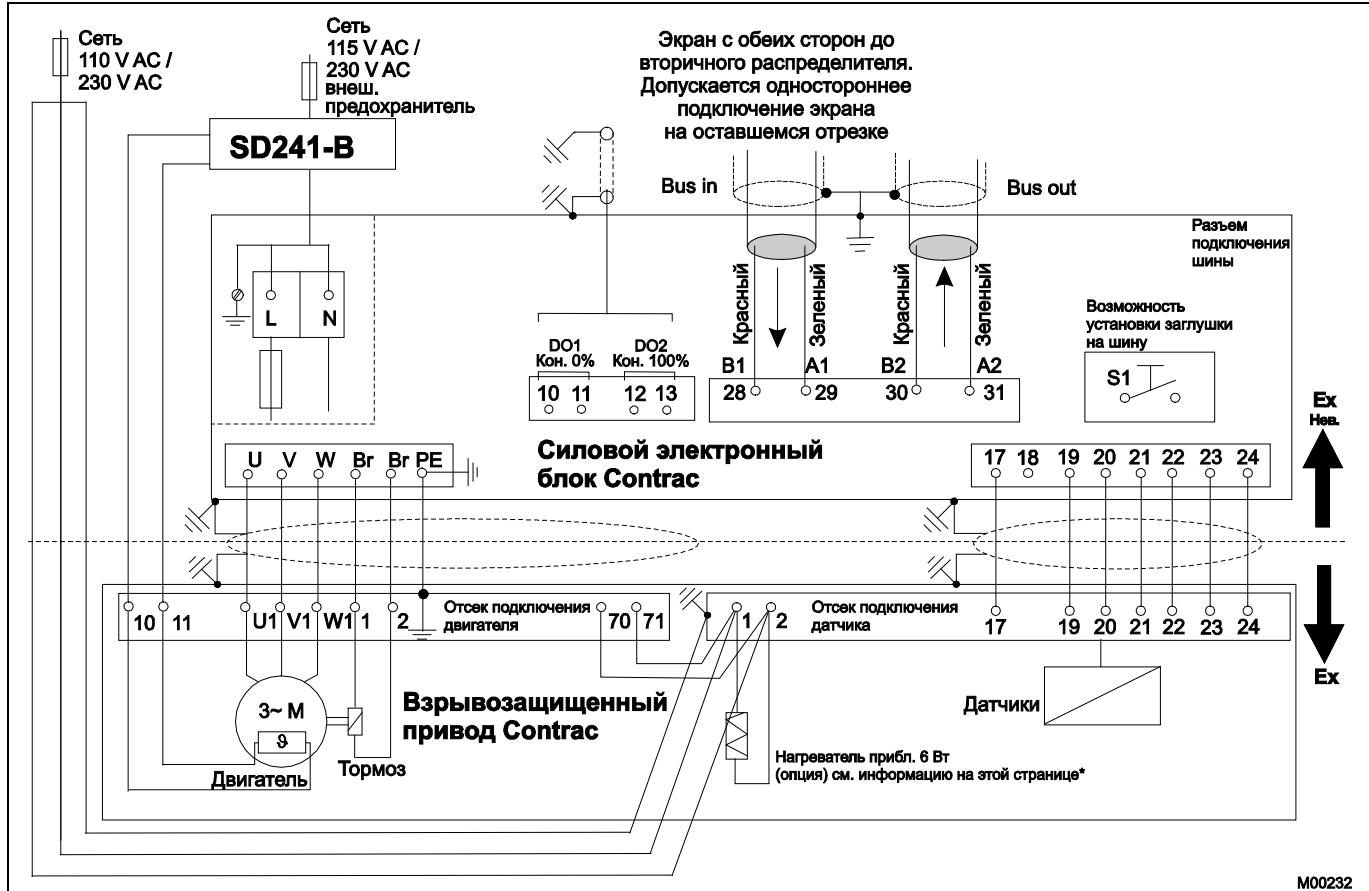


Рис. 4: электрическое подключение: опция PROFIBUS DP



Важно

*В случае отдельного питания для нагревателя необходимо защитить нагреватель среднеинерционным предохранителем от 2 до 6 А (например, Neozed D01CE14).



Информация по комплекту кабелей для приводов во взрывозащищенном исполнении

Для электрического соединения электронного блока Contrac и регулирующего привода Contrac можно использовать специальный комплект кабелей (код для заказа 695). Этот комплект не сертифицирован для эксплуатации на взрывоопасном участке и поэтому требует дополнительной проверки на предмет соответствия правилам техники безопасности в рамках всей системы. Проверка производится монтажной или эксплуатирующей организацией.

Если вышеописанный комплект кабелей удовлетворяет не всем требованиям техники безопасности, используйте более подходящий монтажный материал.

При использовании указанного кабеля подключения двигателя экран должен быть подсоединен с обеих сторон и подключен к защитному проводу.

5 Габариты

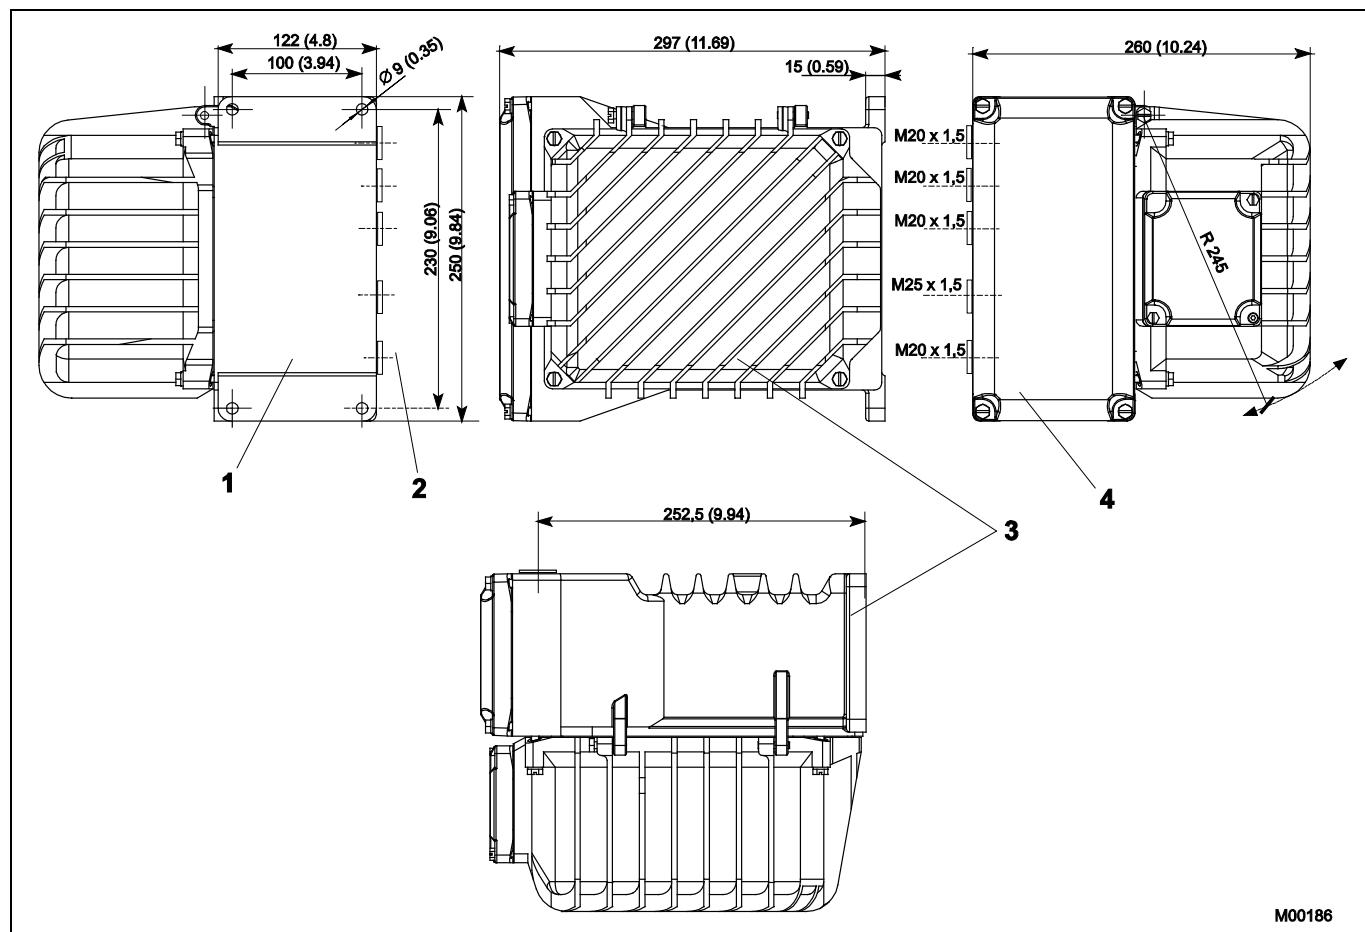


Рис. 5: габариты в мм (дюйма)

- | | |
|--|---------------|
| 1 вид сзади | 3 вид сбоку |
| 2 предусмотреть отступ не менее 100 мм
(3.94 дюйма) для кабельного сальника и радиуса
кабеля | 4 вид спереди |

6 Информация для заказа

6.1 Силовой электронный блок для стандартных приводов

	Основной номер для заказа								Доп. Номер для заказа	
	Код варианта	1 – 6	7-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-28	
EBN853 силовой электронный блок для стандартных приводов, для монтажа на месте работы	V68853	XXXX	XXX	XXX						
Использование										
Силовая установка RSD10-5,0/100			2050							
Силовая установка RSD10-5,0/300			9150							
Силовая установка RSD10-10,0/100			2051							
Силовая установка RSD10-10,0/300			9151							
Силовая установка RSD20-5,0/100			2052							
Силовая установка RSD20-5,0/300			9152							
Силовая установка RSD20-7,5/100			2053							
Силовая установка RSD20-7,5/300			9153							
Силовая установка RSD50-3,0/120			3054							
Силовая установка RSD50-3,0/300			9154							
Силовая установка RSD100-1,5/150			2155							
Силовая установка RSD100-1,5/300			9155							
Силовая установка RSD200-0,7/180			5456							
Силовая установка RSD200-0,7/300			9156							
Силовая установка RHD250-10			0103							
Силовая установка RHD500-10			0104							
Силовая установка RHD800-10			0105							
Силовая установка RHD1250-12			0106							
Силовая установка RHD2500-25			0107							
Силовая установка RHD4000-40			0108							
Силовая установка RHD8000-80			0109							
Напряжение питания										
230 В AC 1 фазн.			380							
115 В AC 1 фазн.			381							
Частота										
50 Гц			382							
60 Гц			383							
Цифровая связь										
RS 232			384							
RS 232 + HART			385							
PROFIBUS DP			386							
PROFIBUS DPV1			387							
Электрическое подсоединение										
Электронный блок без кабеля (штекер на приводе; клеммное соединение во взрывозащищенных приводах)			335							
С 5 м (16 фут.) кабелем и 24-контактным штекером			690							
С 10 м (32 фут.) кабелем и 24-контактным штекером			691							
С 20 м (65 фут.) кабелем и 24-контактным штекером			692							
Температура окружающей среды привода										
-30 ... 50 °C (-20 ... 130 °F)			341							
-10 ... 65 °C (15 ... 150 °F)			344							
-1 ... 85 °C (30 ... 185 °F) (только для RHD250 / RHD500 / RHD800 и RSD10 / RSD20)			349							
Настройки электронного блока										
Стандартные настроенные параметры (см. техн. характеристики)			390							
Настройки, указанные заказчиком (см. техпаспорт 10/68-2.40 DE)			391							
Электрическое соединение (резьба)										
Набор NPT-адаптеров (переходник с метрической резьбы на резьбу NPT)			680							
Набор PG -адаптеров (переходник с метрической резьбы на резьбу PG)			681							
Нагреватель привода ОДИН										
Нагреватель привода ОДИН			359							

Основной номер для заказа								Доп. Номер для заказа	
Код варианта	1 – 6	7-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-28	
EBN853 силовой электронный блок для стандартных приводов, для монтажа на месте работы	V68853	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Маркировка на фирменной табличке (буквенно-цифровая, макс. 32 символа)									295
Фирменная табличка с параметрами в американских единицах измерения Фирменная табличка с параметрами в американских единицах измерения									253
F. Номер соответствующего привода на фирменной табличке электронного блока F. Номер соответствующего привода на фирменной табличке электронного блока (только на заказах из Голландии)									297
Заводской сертификат 2.1 Заводской сертификат 2.1 по EN 10204									291
Сертификат приёмочных испытаний 3.1 Сертификат приемочных испытаний 3.1 по EN 10204									292
Руководство по эксплуатации									
Немецкий									Z1D
Английский									Z1E
Португальский									Z1P
Итальянский									Z1I
Французский									Z1F
Выбор позиционирования / регулирования									
Функция в виде позиционирования									238
Функция в виде регулятора процесса									239

6.1.1 Принадлежности

Принадлежности	Номер заказа
RHD / RSD / PME / LME Save & Restore Tool ECOM700, для силовых электронных блоков Contrac с версией программного обеспечения >= 2.00	3KXE911100L0001
RHD(E) / RSD(E) / PME / LME PC соединительный кабель, 3 м кабель с 9-контактным Sub-D штекером и 9-контактным разъемом Sub-D	746349

6.2 Силовой электронный блок для взрывозащищенных приводов

	Основной номер для заказа								Доп. Номер для заказа
Код варианта	1 – 6	7-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-28	XXX
EBN853 силовой электронный блок для взрывозащищенных приводов, для монтажа на месте работы	V68853	XXXX	XXX						
Использование									
Силовая установка RSDE10-5,0/100		2076							
Силовая установка RSDE10-5,0/300		9176							
Силовая установка RSDE10-10,0/100		2077							
Силовая установка RSDE10-10,0/300		9177							
Силовая установка RSDE20-5,0/100		2078							
Силовая установка RSDE20-5,0/300		9178							
Силовая установка RSDE20-7,5/100		2079							
Силовая установка RSDE20-7,5/300		9179							
Силовая установка RSDE50-3,0/120		3080							
Силовая установка RSDE50-3,0/300		9180							
Силовая установка RHDE250-10		0110							
Силовая установка RHDE500-10		0119							
Силовая установка RHDE800-10		0120							
Силовая установка RHDE1250-12		0128							
Силовая установка RHDE2500-25		0129							
Силовая установка RHDE4000-40		0157							
Силовая установка RHDE8000-80		0158							
Напряжение питания									
230 В AC 1 фазн.		380							
115 В AC 1 фазн.		381							
Частота									
50 Гц		382							
60 Гц		383							
Цифровая связь									
RS 232		384							
RS 232 + HART		385							
PROFIBUS DP		386							
PROFIBUS DPV1		387							
Электрическое подсоединение									
Электронный блок без кабеля (штекер на приводе; клеммное соединение во взрывозащищенных приводах)		335							
С комплектом кабелей ... метров длиной (дополнительные расходы: 32,30 евро за метр)		695							
Температура окружающей среды привода									
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (только для поворотных приводов Ex)		346							
-30 ... 40 °C (-22 ... 104 °F) (только для поворотных приводов Ex)		347							
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (только для линейных приводов Ex)		348							
Настройки электронного блока									
Стандартные настроенные параметры (см. техн. характеристики)		390							
Настройки, указанные заказчиком (см. техпаспорт 10/68-2.40 DE)		391							
Электрическое соединение (резьба)									
Набор NPT-адаптеров (переходник с метрической резьбы на резьбу NPT)		680							
Набор PG -адаптеров (переходник с метрической резьбы на резьбу PG)		681							
Нагреватель привода ОДИН									
Нагреватель привода ОДИН		359							

Основной номер для заказа								Доп. Номер для заказа	
Код варианта	1 – 6	7-10	11-13	14-16	17-19	20-22	23-25	26-28	
EBN853 силовой электронный блок для стандартных приводов, для монтажа на месте работы	V68853	XXXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Маркировка на фирменной табличке (буквенно-цифровая, макс. 32 символа)									
Фирменная табличка с параметрами в американских единицах измерения Фирменная табличка с параметрами в американских единицах измерения									
F. Номер соответствующего привода на фирменной табличке электронного блока F. Номер соответствующего привода на фирменной табличке электронного блока (только с заказом из Голландии)									
Заводской сертификат 2.1 Заводской сертификат 2.1 по EN 10204									
Сертификат приёмочных испытаний 3.1 Сертификат приемочных испытаний 3.1 по EN 10204									
Руководство по эксплуатации									
Немецкий									
Английский									
Русский									
Выбор позиционирования / регулирования									
Функция в виде позиционирования									
Функция в виде регулятора процесса									

6.2.1 Принадлежности

Принадлежности	Номер заказа
RHD(E) / RSD(E) / PME / LME Save & Restore Tool ECOM688, для силовых электронных блоков Contrac с версией программного обеспечения < 2.00	3201110
RHD(E) / RSD(E) / PME / LME PC соединительный кабель, 3 м кабель с 9-контактным Sub-D штекером и 9-контактным разъемом Sub-D	746349